



Instrucciones de instalación / Mounting instructions:



Mando bloqueable
Padlockable Handle



Mando tornillo
Screw Handle

Conexión / Connection

	25, 32 y 40A	C. Auxiliares Aux. Contacts
Tornillos / connection screws	M5 Pz2	M4 Pz2
Par de apriete / torque	2 Nm	1,6
Terminal		
Sección de cable flexible Flexible wire section	6 - 16	2,5 - 6

Esquemas / Diagrams

552 Interruptor 3P
3P switch

5	6	×
3	4	×
1	2	×

552 0 1

553 Interruptor 4P
4P switch

7	8	×
5	6	×
3	4	×
1	2	×

553 0 1

556 Interruptor 6P
6P switch

11	12	×
9	10	×
7	8	×
5	6	×
3	4	×
1	2	×

556 0 1

* Contactos auxiliares Auxiliary contacts

Tipo/Type A

11	12	×
9	10	×
7	8	×
5	6	×
3	4	×
1	2	×

CAUX
TIPO A 0 1

Tipo/Type G

11	12	×
9	10	×
7	8	×
5	6	×
3	4	×
1	2	×


CAUX
TIPO G 0 1

* La numeración de los
contactos auxiliares puede
variar en función de los pisos
del aparato.


Auxiliary contacts identification
number change based on the
number of switch cells.

Cableado / Wiring

①

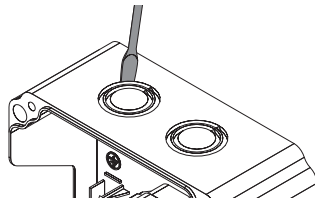


②

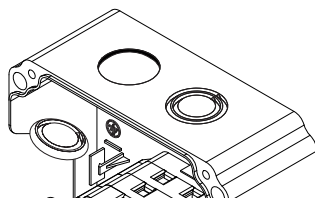

③


M20 M25

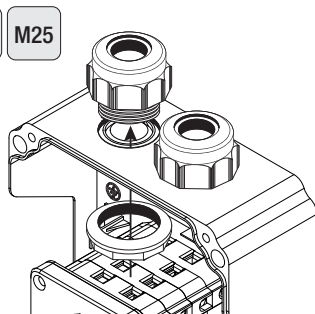

④



Reapriete todos
los tornillos
durante la
instalación
Retighten all
screws during
installation

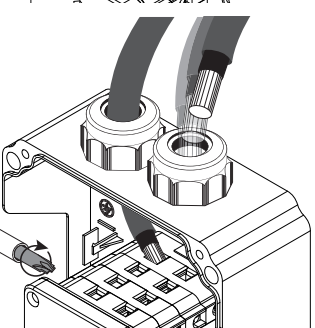


⚠ PELIGRO / DANGER


TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


Mando seguridad / Padlockable handle

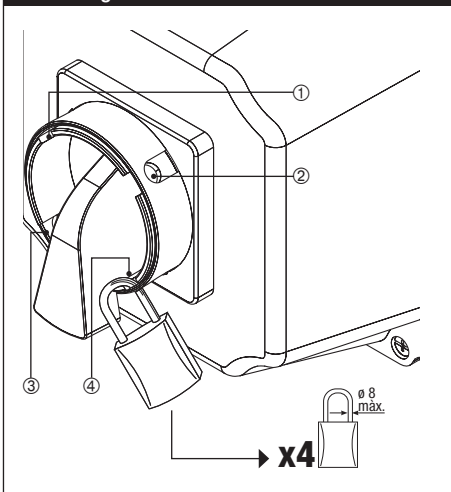


Fijación / Fixing

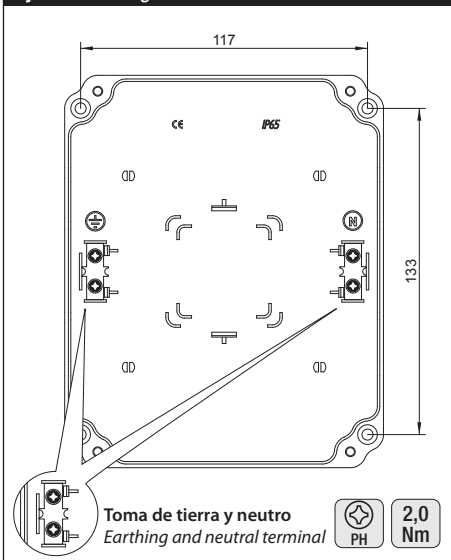

Montaje / Installation

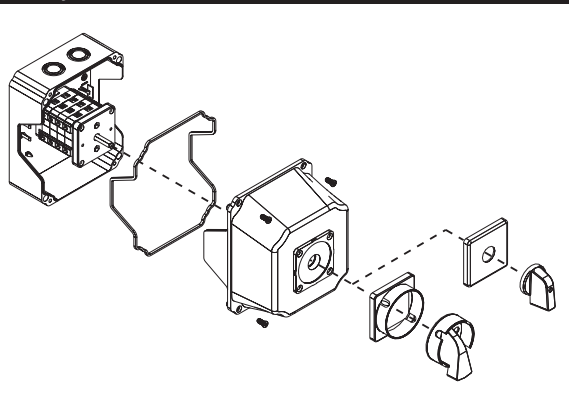

Dimensiones / Dimensions

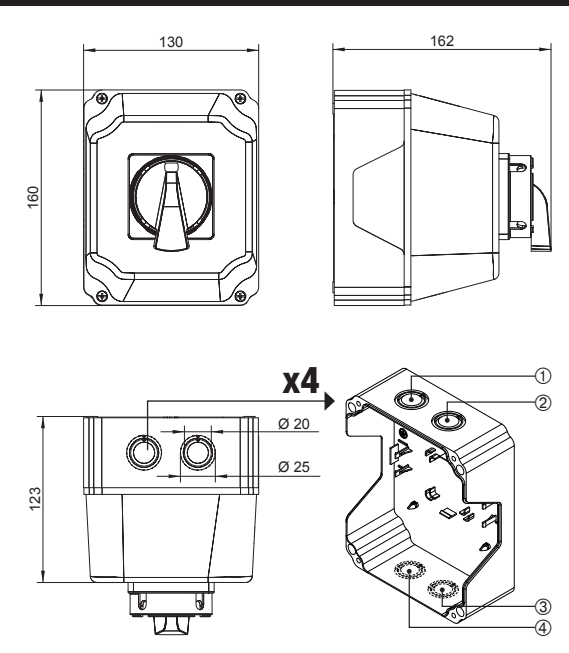

⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de poner el equipo en tensión. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.